



1号炉 連続測定結果
(燃焼室ガス温度、バグ入口ガス温度、一酸化炭素濃度)

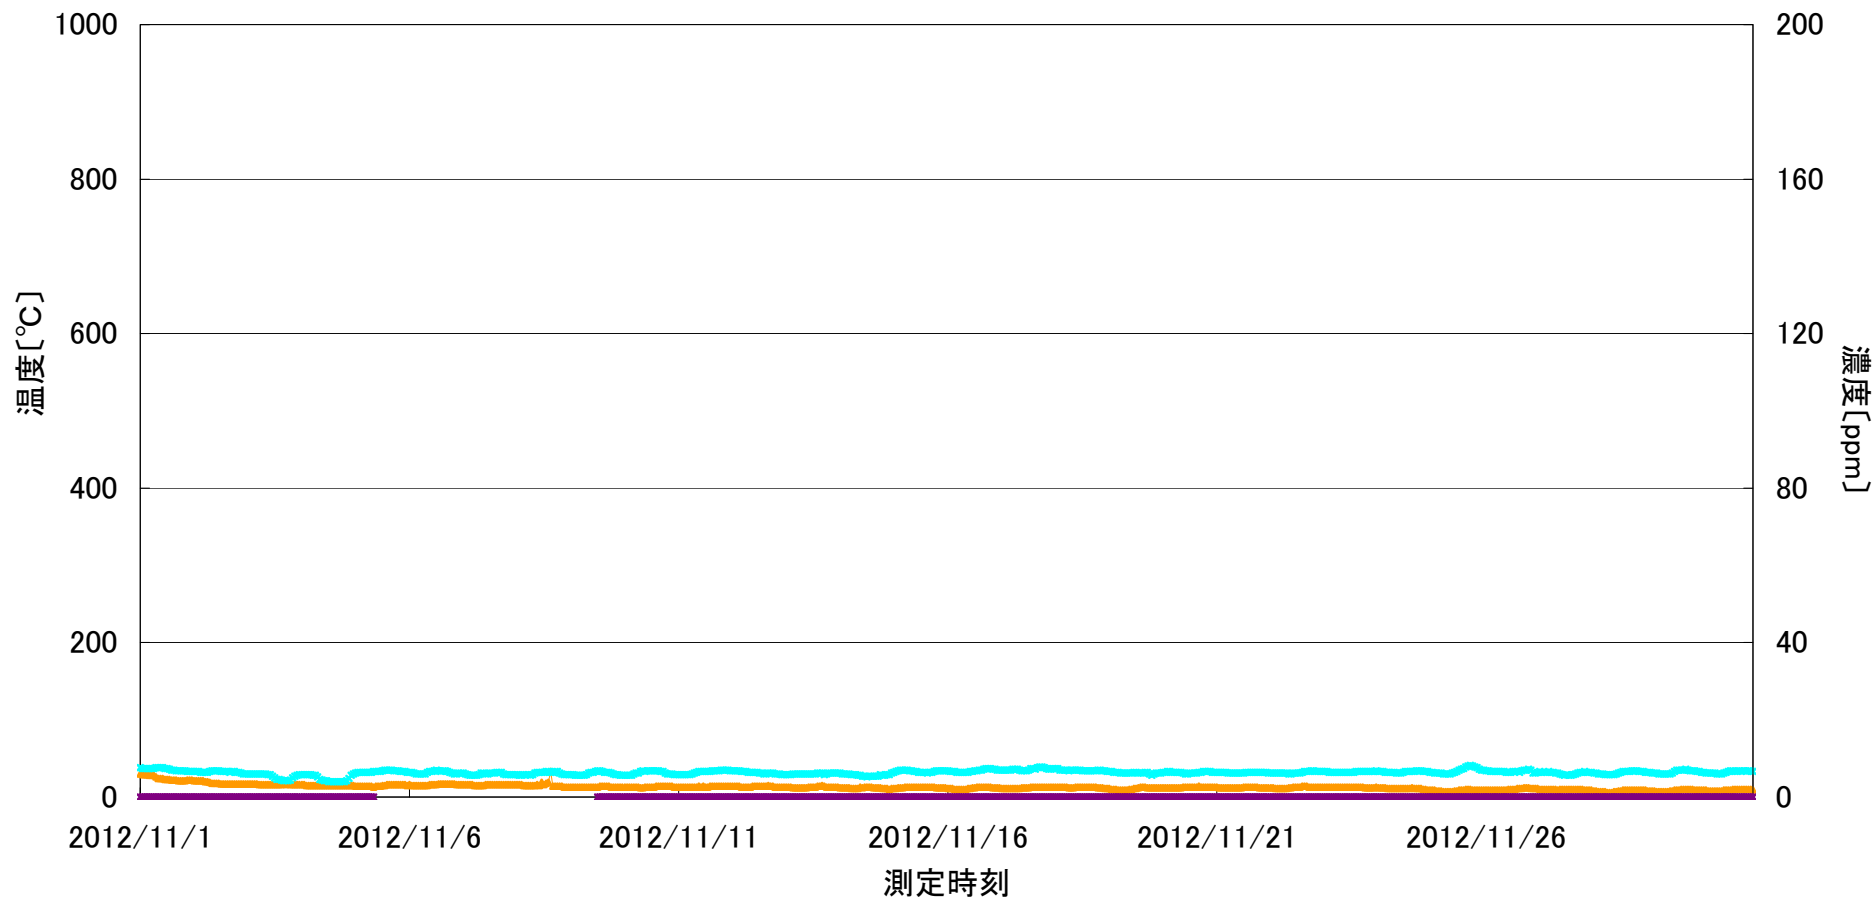

—●— 燃焼室ガス温度[°C] —◆— バグ入口温度[°C] —■— 一酸化炭素濃度[ppm]


※ 11/5～11/9は分析計点検整備中につき、
一酸化炭素濃度のデータがありません

2号炉 連続測定結果 (燃焼室ガス温度、バグ入口ガス温度、一酸化炭素濃度)

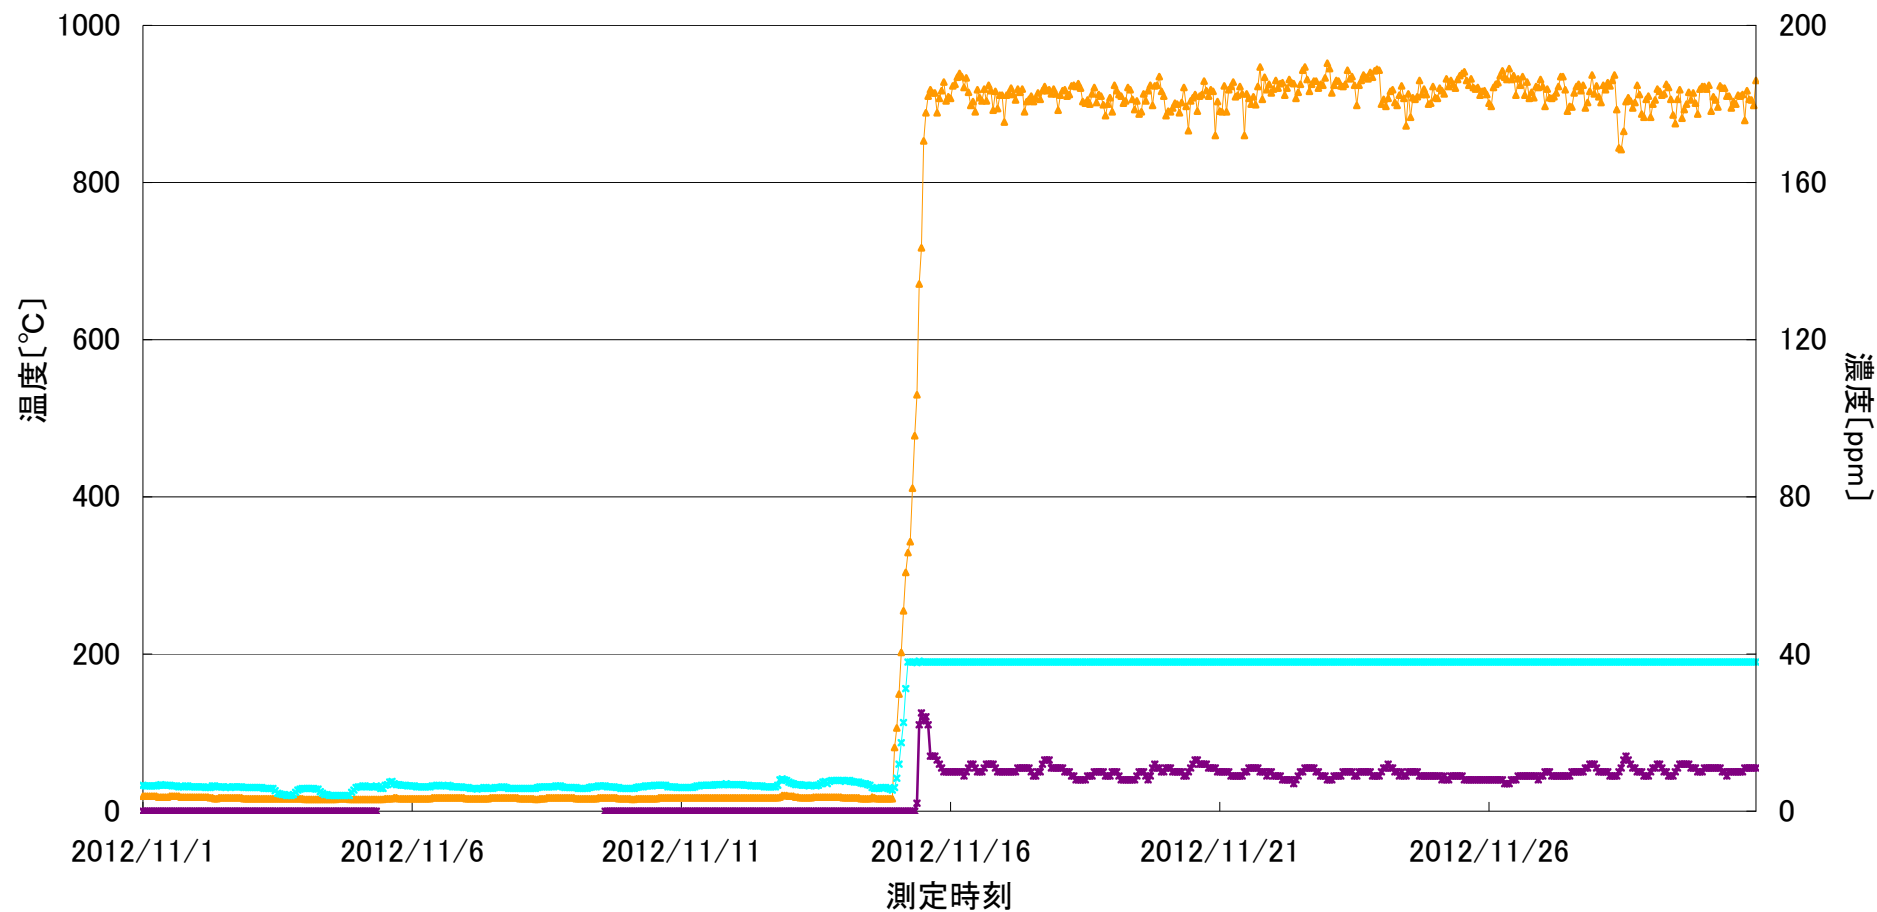

—●— 燃焼室ガス温度 [°C] —★— バグ入口温度 [°C] —■— 一酸化炭素濃度 [ppm]

3号炉 連続測定結果
(燃焼室ガス温度、バグ入口ガス温度、一酸化炭素濃度)

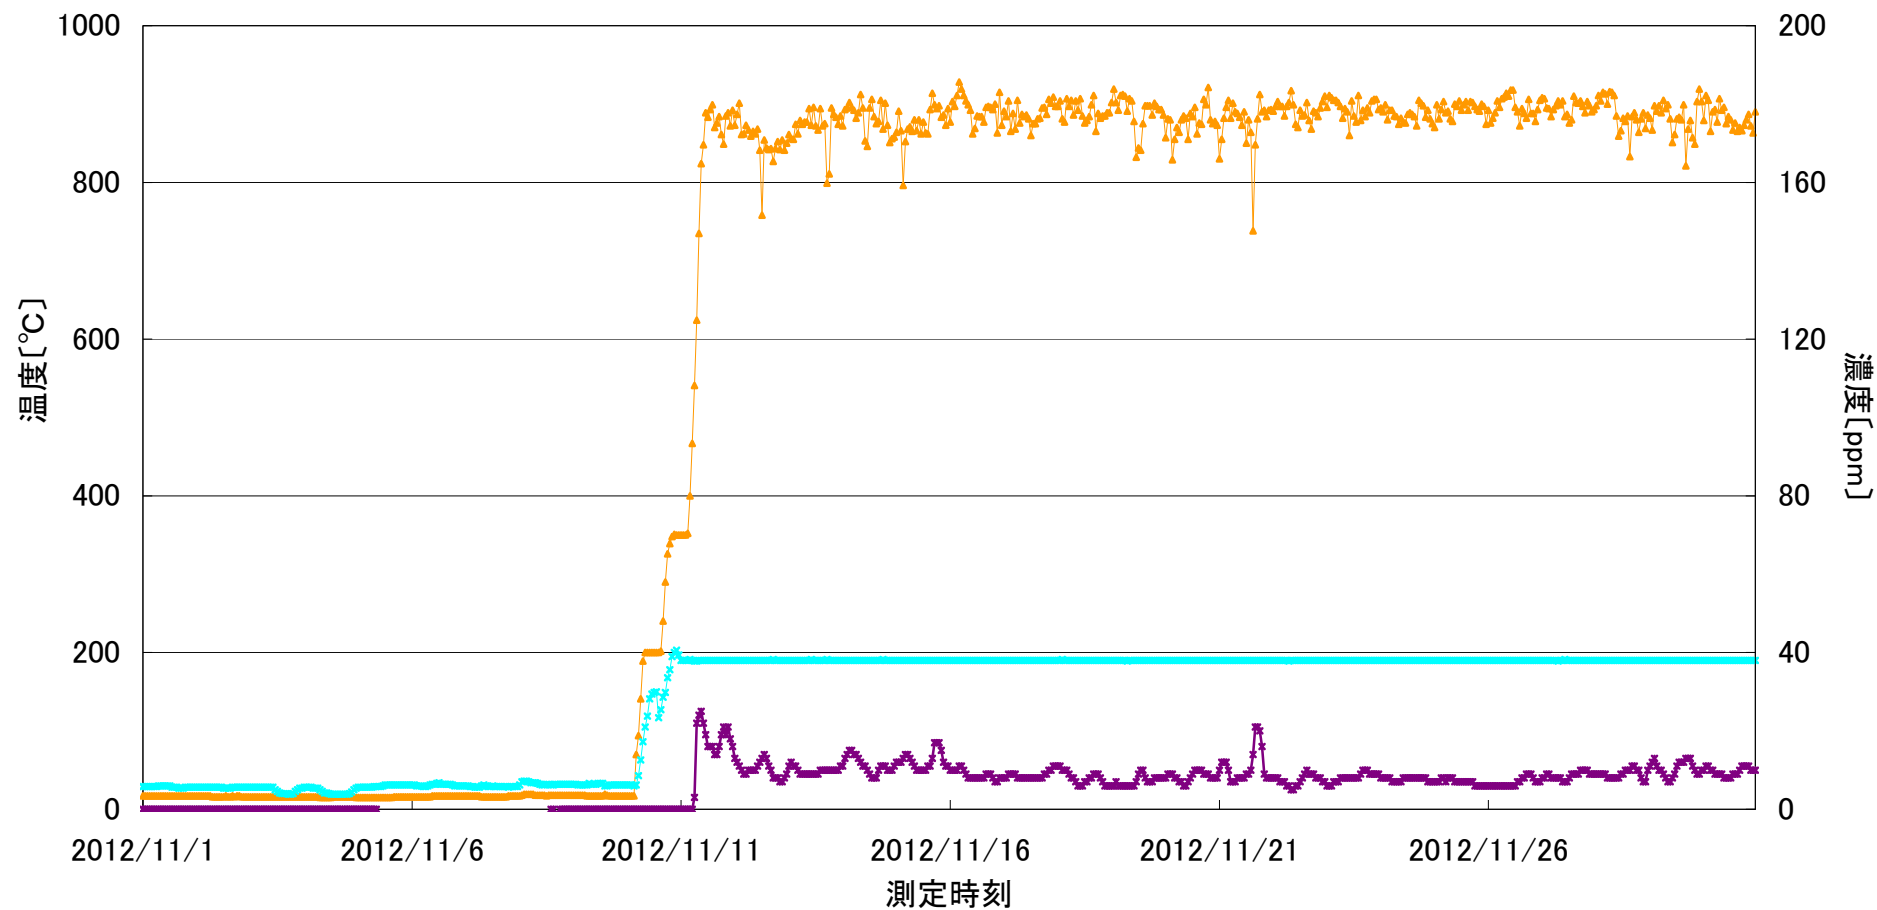

—●— 燃焼室ガス温度 [°C] —★— バグ入口温度 [°C] —■— 一酸化炭素濃度 [ppm]